


【設計条件】

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	35 kN/m^2

No.1 L1-350-02

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=550

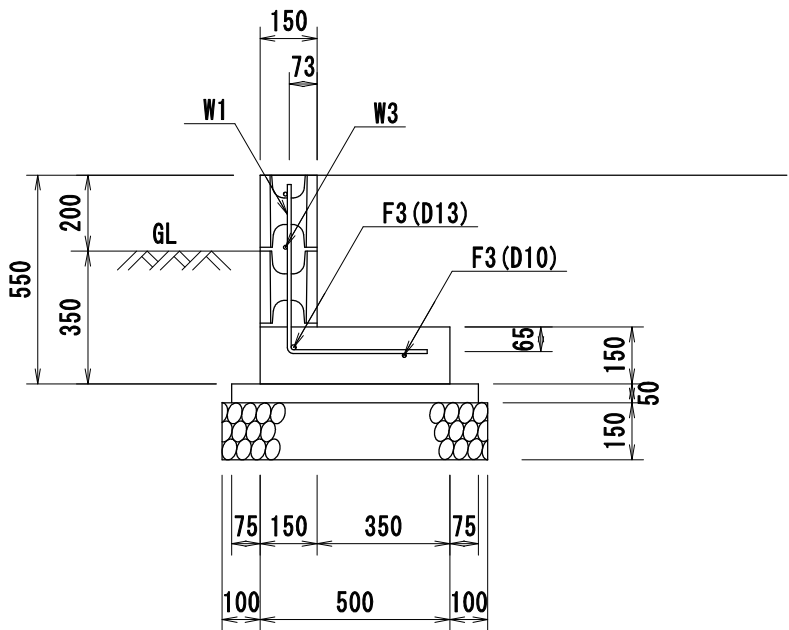


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単 位	数 量
建築ブロック工		人	0.060
普通作業員		人	0.024
CP型枠基本型	厚さ15cm	個	5.000
ハンチ用	厚さ15cm	個	—
水抜用	厚さ15cm	個	—
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00162
透水層: 栗石砂利		m ³	—
水抜パイプ		m	—
フィルター		m ²	
鉄筋 SD295A	D10	kg	4.018
	D13	kg	1.059
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	0.700
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.032
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.075
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.035
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	—
フーチング型枠		m ²	0.300
ハンチ型枠		m ²	—

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	45 kN/m^2


CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=750

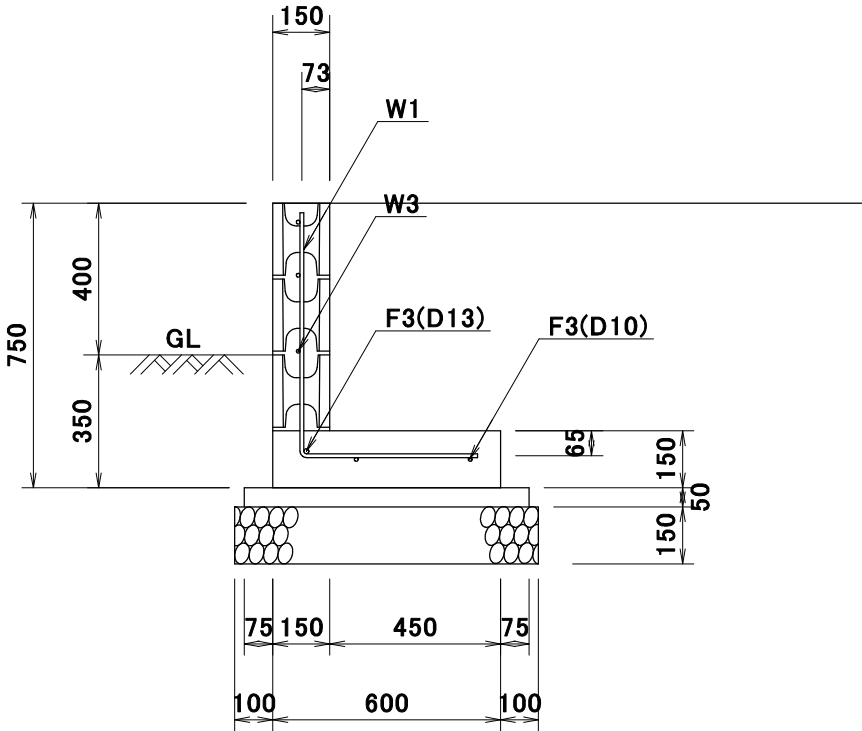

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単 位	数 量
建築ブロック工		人	0.090
普通作業員		人	0.036
CP型枠基本型	厚さ15cm	個	7.500
ハンチ用	厚さ15cm	個	—
水抜用	厚さ15cm	個	—
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00243
透水層: 栗石砂利		m ³	—
水抜パイプ		m	—
フィルター		m ²	
鉄筋 SD295A	D10	kg	6.034
	D13	kg	1.059
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	0.800
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.038
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.090
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.052
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	—
フーチング型枠		m ²	0.300
ハンチ型枠		m ²	—


CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=950



名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.120
普通作業員		人	0.048
CP型枠基本型	厚さ15cm	個	9.700
ハンチ用	厚さ15cm	個	—
水抜用	厚さ15cm	個	0.300
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00324
透水層：栗石砂利	30cmX25cm	m ³	0.075
水抜パイプ	φ 75	m	0.045
フィルター		m ²	0.012
鉄筋 SD295A	D10	kg	7.742
	D13	kg	1.059
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシュラン (t=150mm)	m ²	1.000
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.048
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.120
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.069
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	—
フーチング型枠		m ²	0.300
ハンチ型枠		m ²	—

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	65 kN/m^2

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=1170

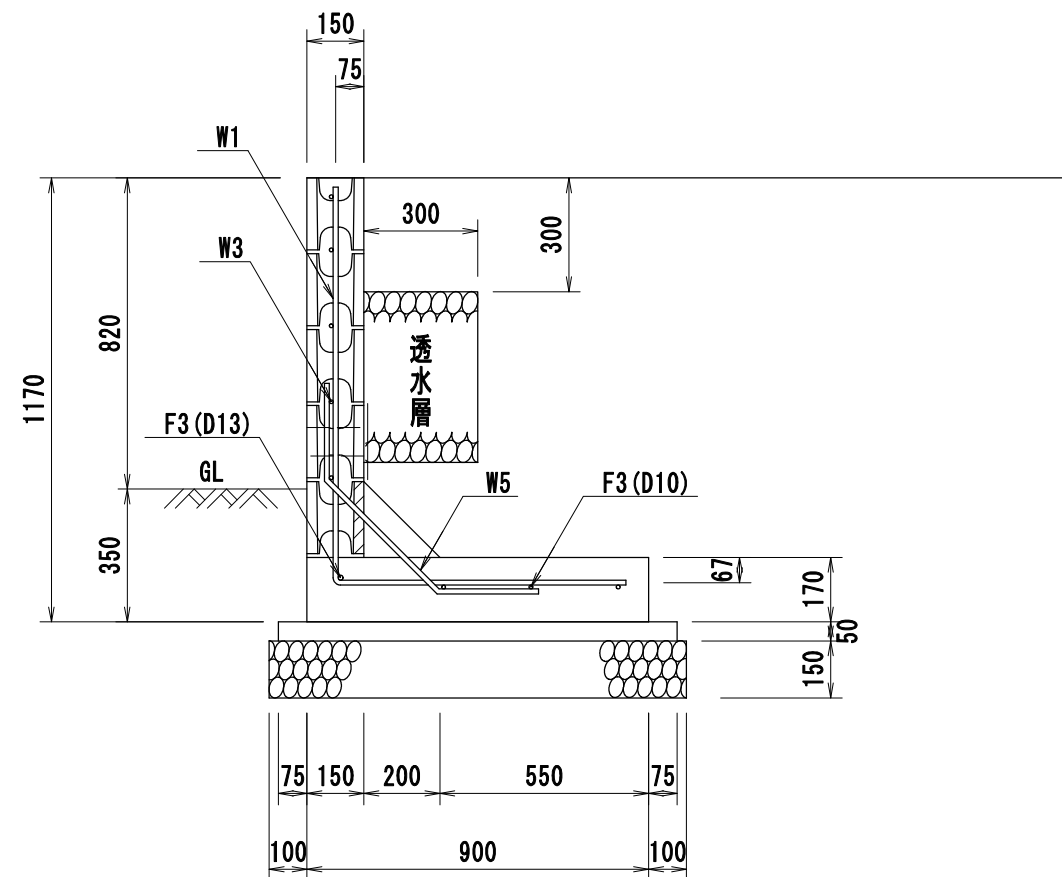


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.150
普通作業員		人	0.060
CP型枠基本型	厚さ15cm	個	9.600
ハンチ用	厚さ15cm	個	2.500
水抜用	厚さ15cm	個	0.400
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00405
透水層: 栗石砂利	30cmX45cm	m ³	0.135
水抜パイプ	φ 75	m	0.060
フィルター		m ²	0.016
鉄筋 SD295A	D10	kg	7.231
	D13	kg	7.873
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	1.100
捨コンクリート	F _c 18	m ³	0.053
基礎コンクリート	F _c 21, SL 15	m ³	0.153
前壁コンクリート	F _c 21, SL 18	m ³	0.086
ハンチ部コンクリート	F _c 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.340
ハンチ型枠		m ²	0.280

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	70 kN/m^2

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=1400

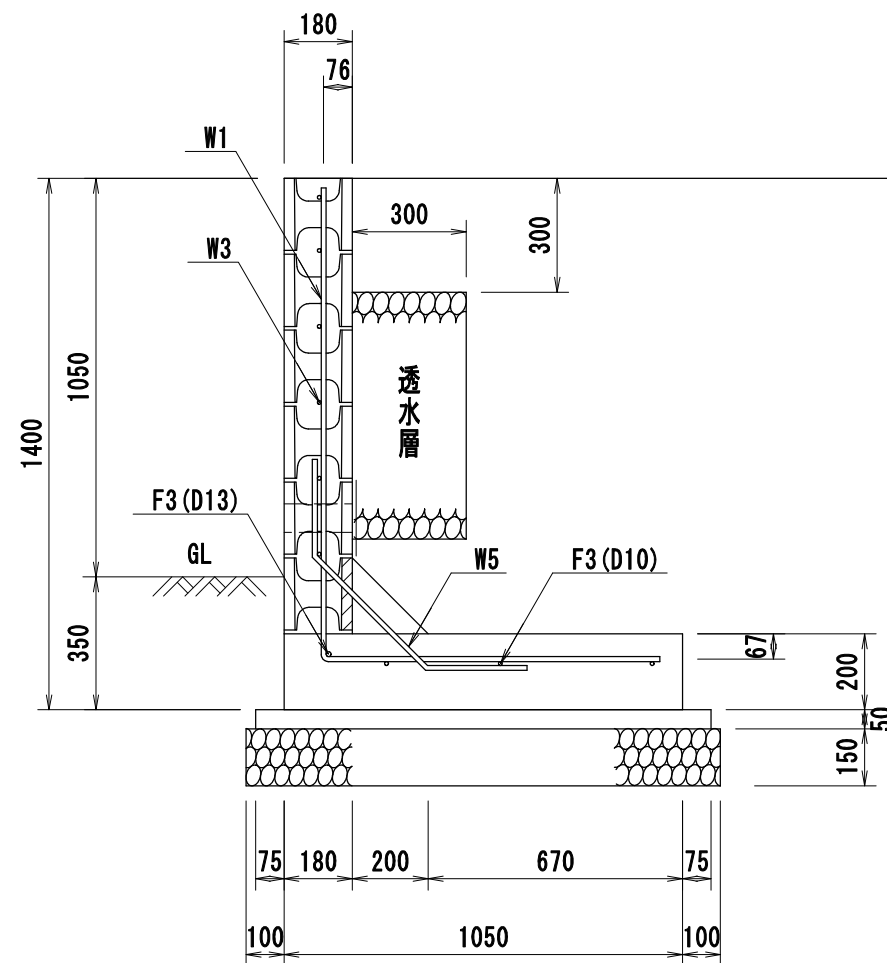


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表 (延長 1m当り)

名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.198
普通作業員		人	0.079
CP型枠基本型	厚さ18cm	個	12.100
ハンチ用	厚さ18cm	個	2.500
水抜用	厚さ18cm	個	0.400
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00486
透水層：栗石砂利	30cmX65cm	m ³	0.195
水抜パイプ	φ 75	m	0.072
フィルター		m ²	0.016
鉄筋 SD295A	D10	kg	8.267
	D13	kg	8.669
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	1.250
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.060
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.210
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.135
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.400
ハンチ型枠		m ²	0.280

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	80 kN/m^2

CP型枠擁壁（L型）標準図 H=1600

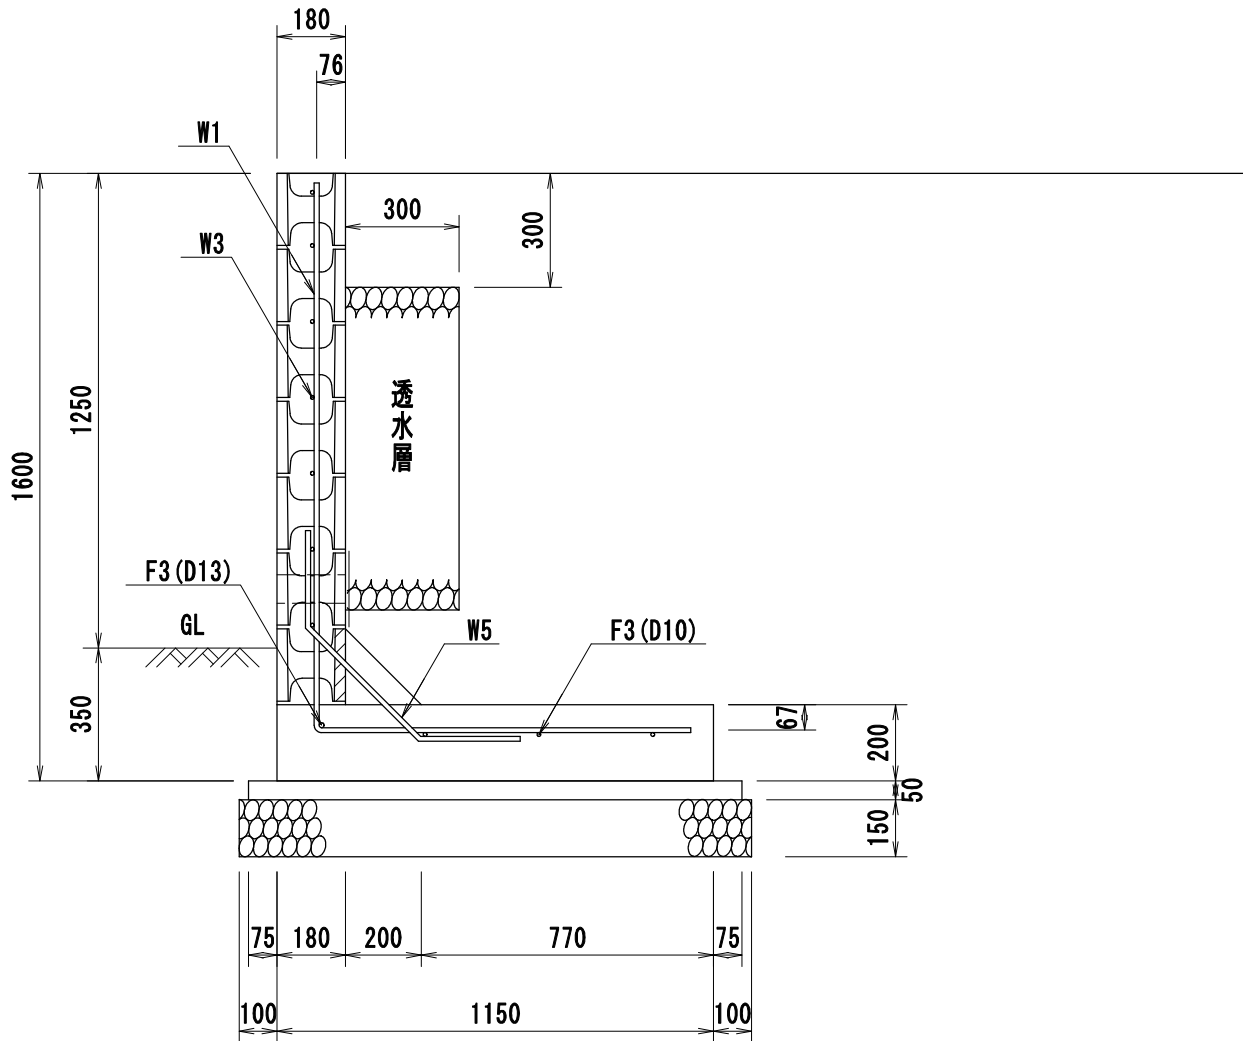


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.231
普通作業員		人	0.092
CP型枠基本型	厚さ18cm	個	14.500
ハンチ用	厚さ18cm	個	2.500
水抜用	厚さ18cm	個	0.500
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00567
透水層: 栗石砂利	30cmX85cm	m ³	0.255
水抜パイプ	φ 75	m	0.090
フィルター		m ²	0.020
鉄筋 SD295A	D10	kg	9.275
	D13	kg	9.416
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	1.350
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.065
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.230
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.158
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.400
ハンチ型枠		m ²	0.280

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	90 kN/m^2

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=1820

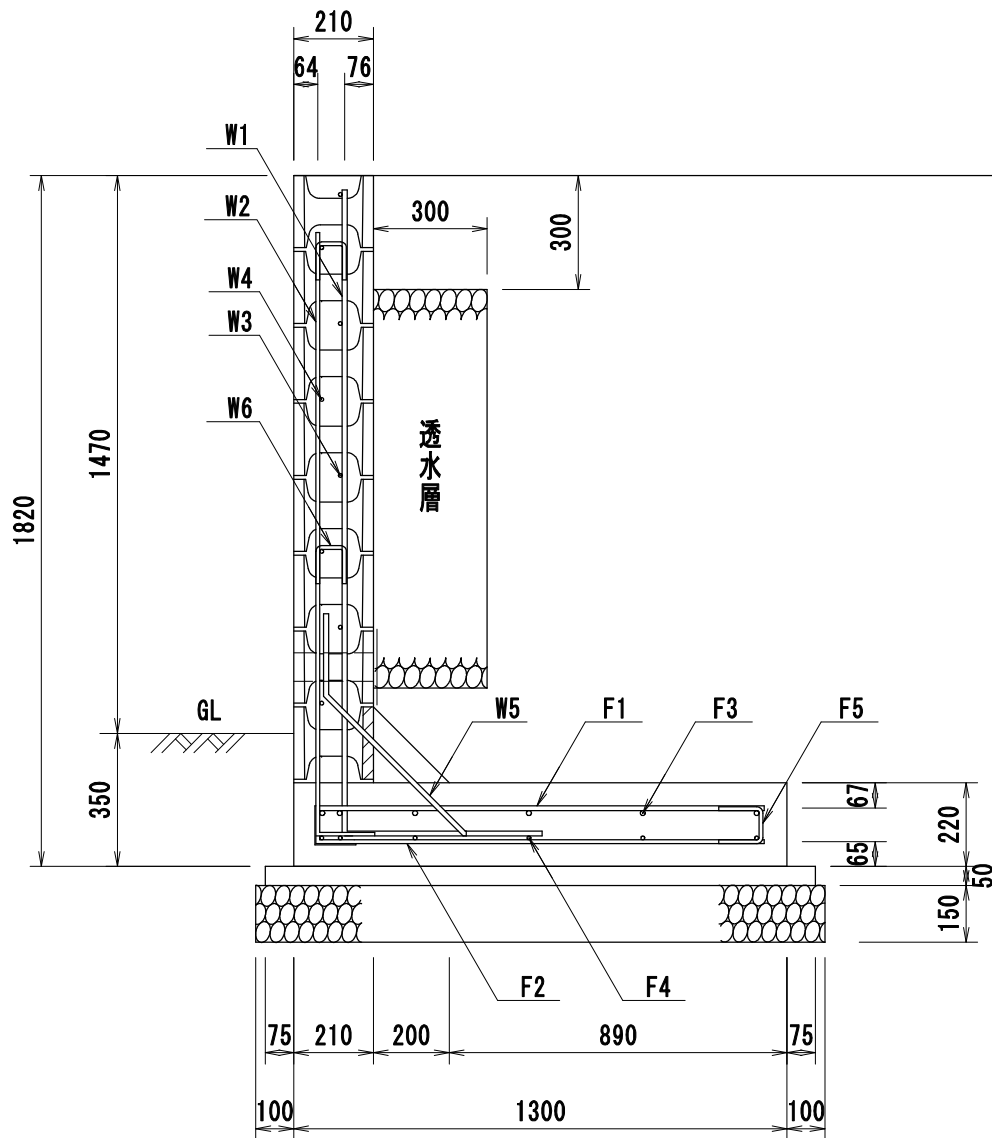


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.291
普通作業員		人	0.117
CP型枠基本型	厚さ21cm	個	16.900
ハンチ用	厚さ21cm	個	2.500
水抜用	厚さ21cm	個	0.600
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00672
透水層: 栗石砂利	30cmX105cm	m ³	0.315
水抜パイプ	φ 75	m	0.126
フィルター		m ²	0.024
鉄筋 SD295A	D10	kg	17.697
	D13	kg	27.511
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	1.500
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.072
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.286
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.217
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.440
ハンチ型枠		m ²	0.280

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	95 kN/m^2

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=2020

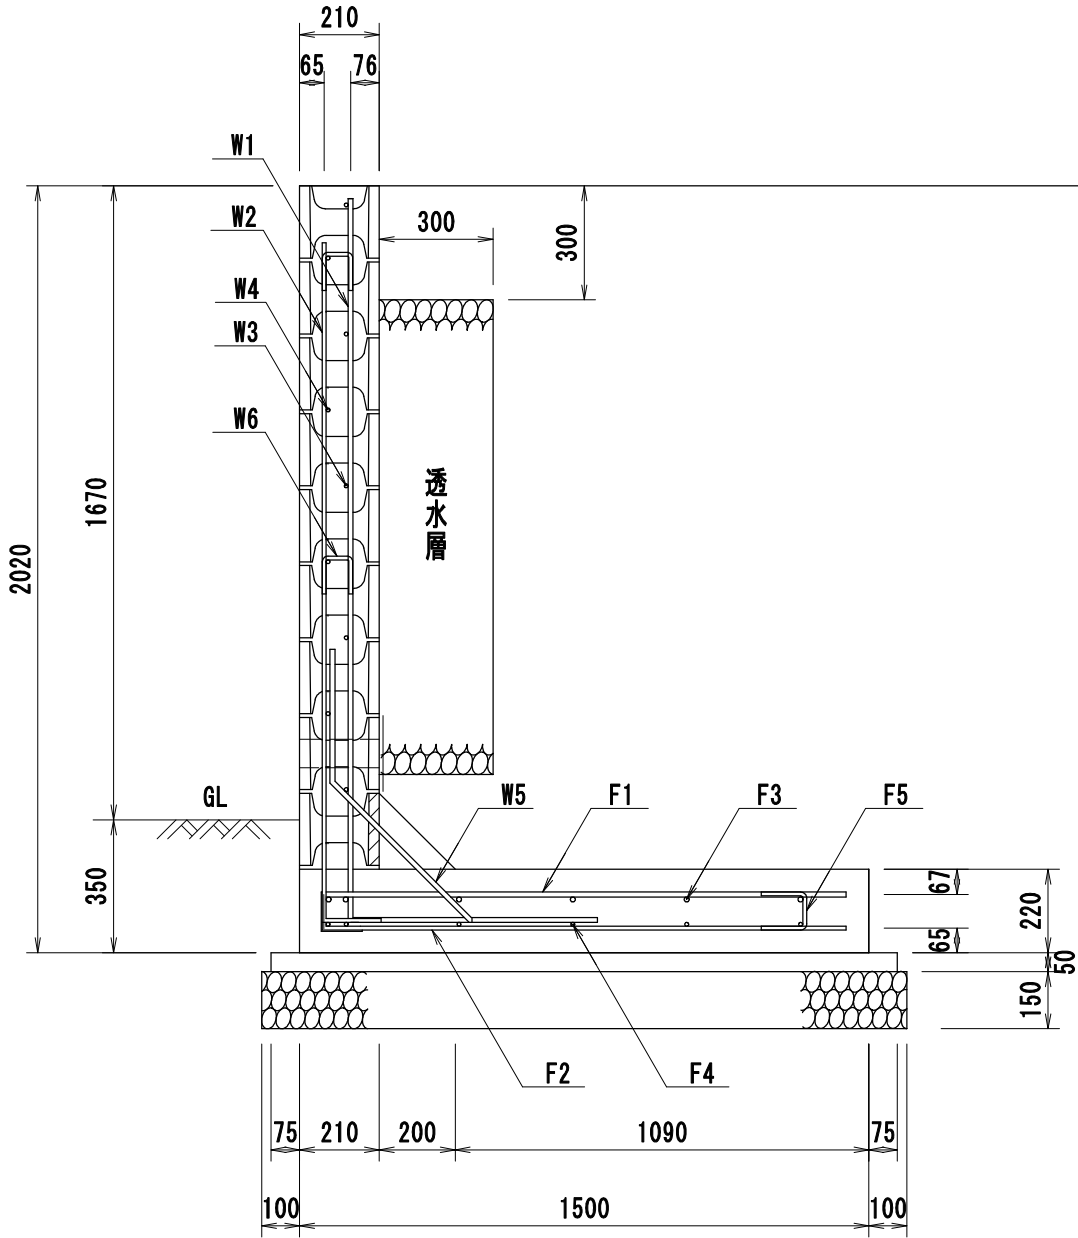


※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.328
普通作業員		人	0.131
CP型枠基本型	厚さ21cm	個	19.400
ハンチ用	厚さ21cm	個	2.500
水抜用	厚さ21cm	個	0.600
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00756
透水層: 栗石砂利	30cmX125cm	m ³	0.375
水抜パイプ	φ 75	m	0.126
フィルター		m ²	0.024
鉄筋 SD295A	D10	kg	20.218
	D13	kg	31.972
	D16	kg	—
割栗石地業	クラッシャーラン (t≒150mm)	m ²	1.700
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.083
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.330
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.245
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.440
ハンチ型枠		m ²	0.280

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	100 kN/m ²

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=2260

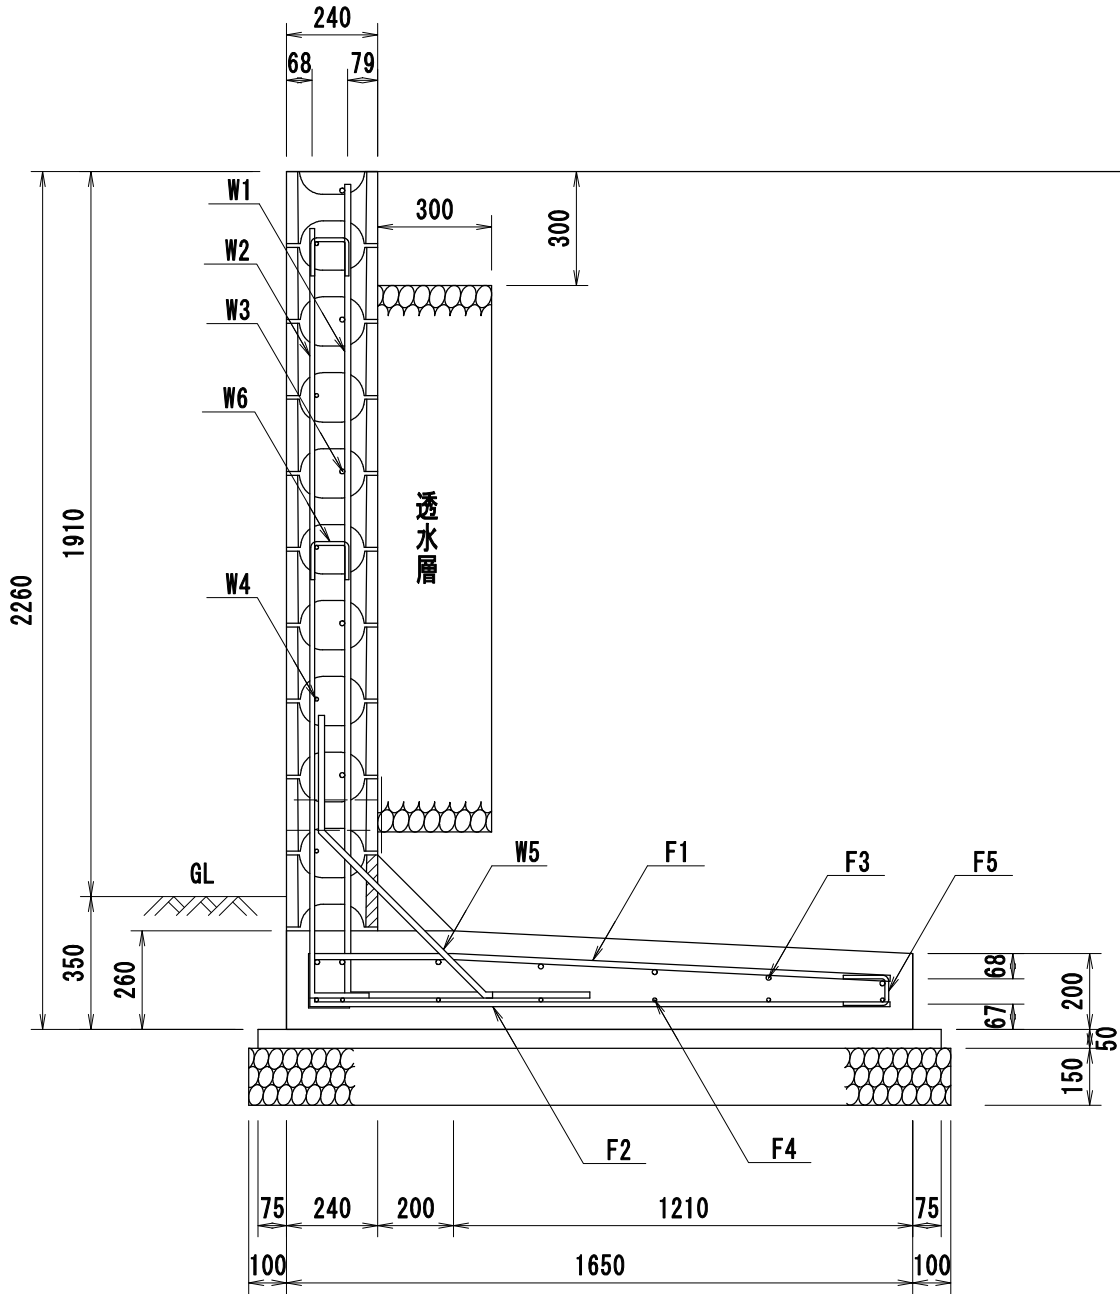

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。


数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.400
普通作業員		人	0.160
CP型枠基本型	厚さ24cm	個	21.800
ハンチ用	厚さ24cm	個	2.500
水抜用	厚さ24cm	個	0.700
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.00900
透水層: 栗石砂利	30cmX145cm	m ³	0.435
水抜パイプ	φ 75	m	0.168
フィルター		m ²	0.028
鉄筋 SD295A	D10	kg	13.479
	D13	kg	34.914
	D16	kg	21.001
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	1.850
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.090
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.393
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.312
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.460
ハンチ型枠		m ²	0.280

【設計条件】

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	110 kN/m ²

No.10 L1-350-11


CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=2460

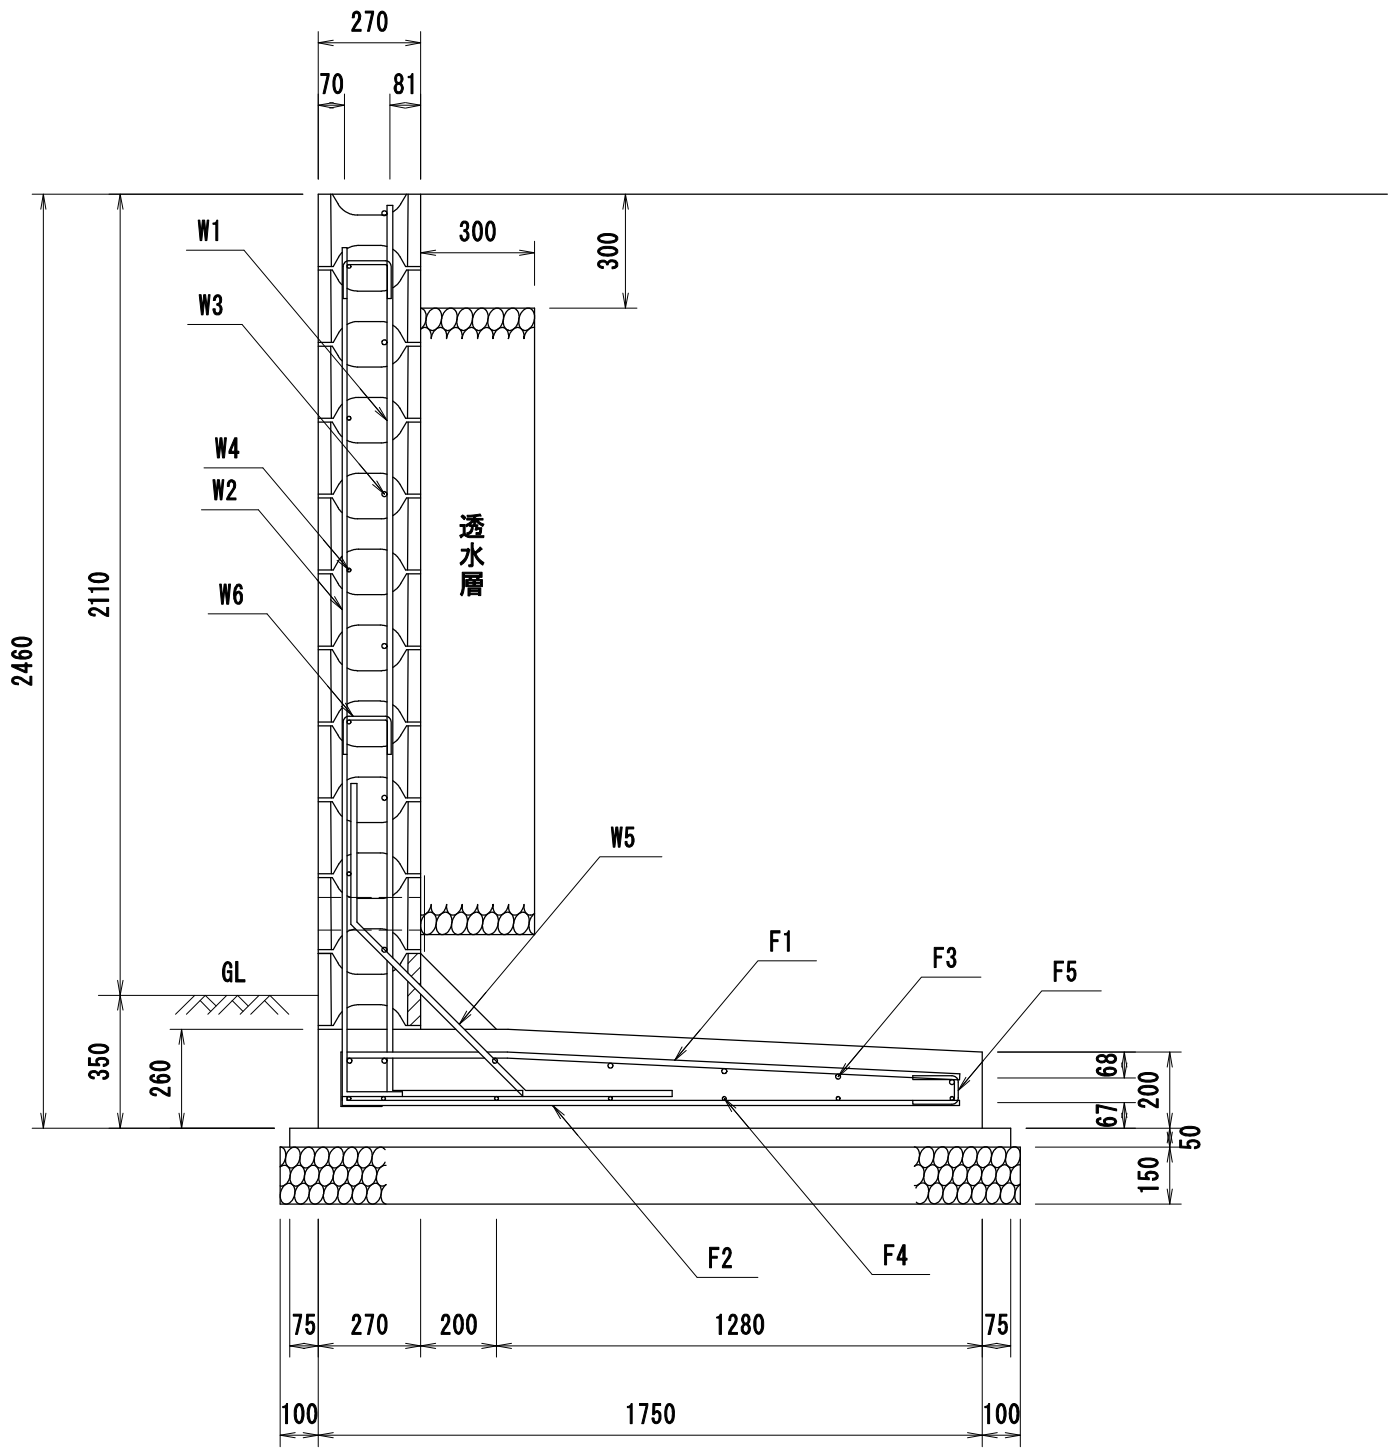

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.486
普通作業員		人	0.196
CP型枠基本型	厚さ27cm	個	24.200
ハンチ用	厚さ27cm	個	2.500
水抜用	厚さ27cm	個	0.800
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.01122
透水層: 栗石砂利	30cmX165cm	m ³	0.495
水抜パイプ	φ 75	m	0.216
フィルター		m ²	0.032
鉄筋 SD295A	D10	kg	11.415
	D13	kg	37.591
	D16	kg	29.776
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	1.950
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.095
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.418
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.392
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.460
ハンチ型枠		m ²	0.280

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=2700




数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.530
普通作業員		人	0.214
CP型枠基本型	厚さ27cm	個	26.700
ハンチ用	厚さ27cm	個	2.500
水抜用	厚さ27cm	個	0.800
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.01224
透水層:栗石砂利	30cmX185cm	m ³	0.555
水抜パイプ	φ 75	m	0.216
フィルター		m ²	0.032
鉄筋 SD295A	D10	kg	8.766
	D13	kg	38.913
	D16	kg	48.535
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	2.150
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.105
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.549
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.428
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.023
フーチング型枠		m ²	0.550
ハンチ型枠		m ²	0.280

【設計条件】

土 圧 係 数	KA = 0.35
土の単位体積重量	$\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$
上 載 荷 重	$q = 10 \text{ kN/m}^2$
基礎底面摩擦係数	$\mu = 0.5$
支持力	125 kN/m ²

No.12 L1-350-13

CP型枠Ⅲ型擁壁（L型）標準図 H=2900

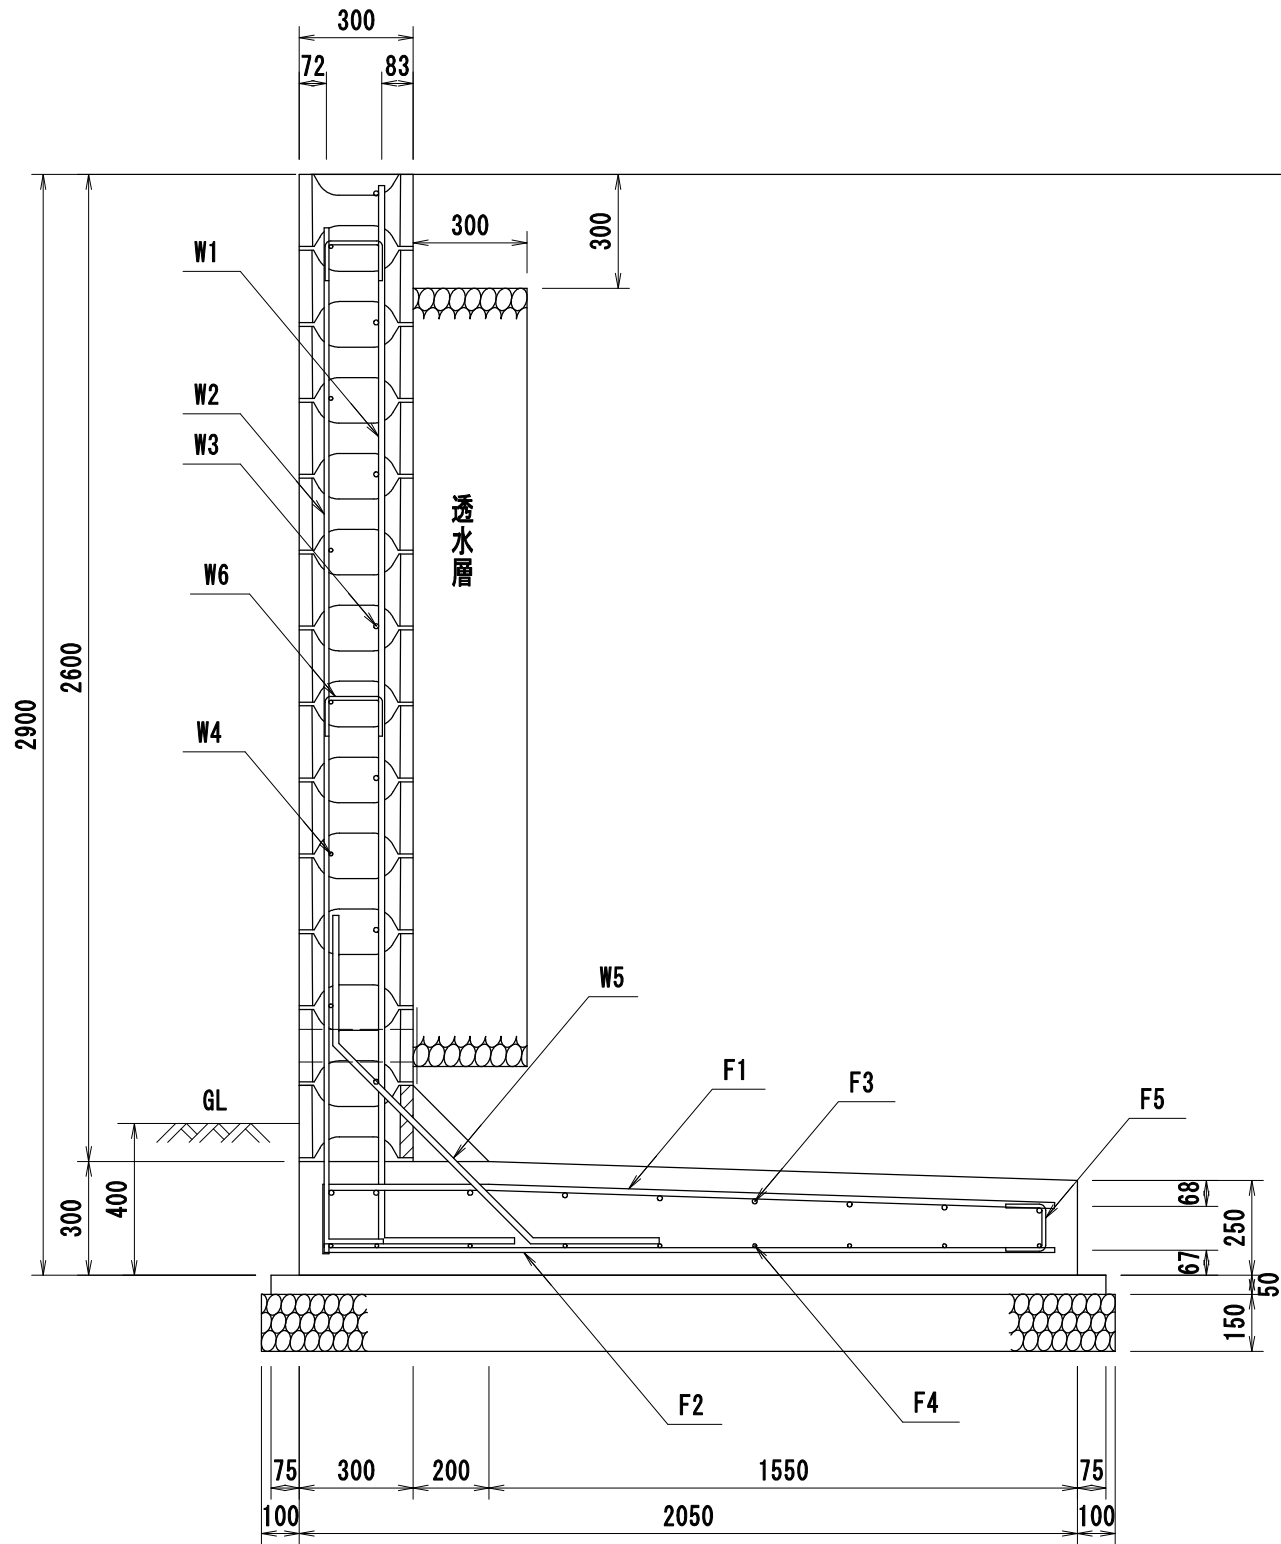

※化粧ブロックの場合、意匠の分厚くなるので、境界に注意する。

数量表		(延長 1m当り)	
名 称	摘 要	単位	数 量
建築ブロック工		人	0.629
普通作業員		人	0.252
CP型枠基本型	厚さ30cm	個	29.100
ハンチ用	厚さ30cm	個	2.500
水抜用	厚さ30cm	個	0.900
目地モルタル	1:2.5	m ³	0.01326
透水層: 栗石砂利	30cmX205cm	m ³	0.615
水抜パイプ	φ 75	m	0.270
フィルター		m ²	0.036
鉄筋 SD295A	D10	kg	9.376
	D13	kg	44.604
	D16	kg	54.525
割栗石地業	クラッシャーラン (t=150mm)	m ²	2.250
捨コンクリート	Fc 18	m ³	0.110
基礎コンクリート	Fc 21, SL 15	m ³	0.576
前壁コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.523
ハンチ部コンクリート	Fc 21, SL 18	m ³	0.024
フーチング型枠		m ²	0.550
ハンチ型枠		m ²	0.280